

Vorgehensweise zur Erstellung eines ROHO Maßblattes:


- Schritt 1: Spezifizieren Sie das gewünschte Kissenmodell durch Ankreuzen des Grundmodells und Angabe der Kissengröße. (Bitte beachten Sie, dass ein Quadro Select mindestens 6x6 Noppen groß sein muss und ein Contour Select mindestens 8x8 Noppen.)
- Schritt 2: Zeichnen Sie eventuell zusätzliche Ventile ein.
- Schritt 3: Geben Sie die Höhe jeder einzelnen Zelle an, wenn nicht alle Noppen die gleiche Höhe haben sollen. (Beachten Sie dazu bitte die untenstehenden Hinweise zur Markierung.)
- Schritt 4: Wenn das Kissen mehr als ein Ventil / eine Kammer haben soll, kennzeichnen Sie bitte mit einer Linie, wo die Kammertrennung verlaufen soll.
- Schritt 5: Wenn Klettbänder an der Unterseite des Kissens befestigt werden sollen, kennzeichnen Sie die Stelle bitte mit einer gestrichelten Linie.
- Schritt 6: Geben Sie an, ob ein zusätzlicher Ersatzbezug für das Kissen gewünscht ist.

Hinweise zur Markierung:

Bitte kennzeichnen Sie die Felder / Noppen mit der jeweiligen Kennzahl für die Noppenhöhe. Wenn Noppen entfernt werden sollen, markieren Sie das betreffende Feld mit einem „X“, an der Stelle befindet sich dann nur noch die Bodenplatte. Möchten Sie bei Aussparungen keine Bodenplatte, geben Sie dies bitte an. Wenn wir keine ausdrückliche Information erhalten, bleibt die Bodenplatte automatisch bestehen.

1	Noppenhöhe 2,5 cm	_____	Klammertrennung
2	Noppenhöhe 5 cm	Klettband
3	Noppenhöhe 7,5 cm		
4	Noppenhöhe 10 cm		
X	Keine Noppe		

Beispiel:

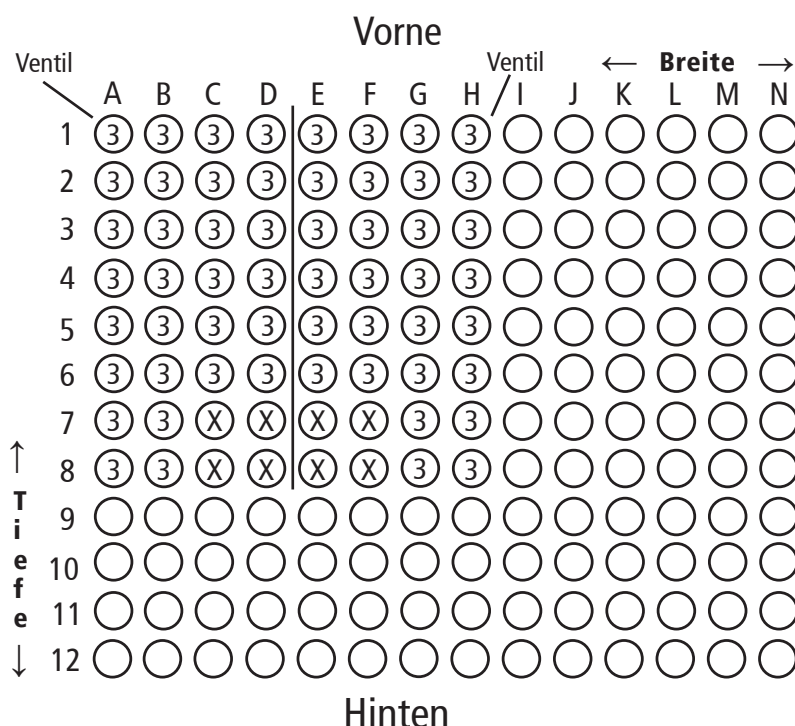

Erläuterung:
Zweikammerkissen mit 8x8 Noppenreihen und 3" = 7,5cm Noppenhöhe. Im hinteren Bereich wurden Noppen entfernt (Bodenplatte bleibt bestehen). Die Kammern sind zwischen der 4. & 5. Reihe getrennt, das zusätzliche Ventil befindet sich in der vorderen rechten Ecke.



Kundennummer: _____
 Firma: _____
 Straße: _____
 PLZ / Ort: _____
 Telefon: _____
 Fax: _____
 Kommission: _____
 Unterschrift KD: _____

Bestelldatum: _____

Kostenvoranschlag:
 Bestellung:

ANMERKUNGEN: _____

Auswahl des Grundmodells:

- Quadtro Select 10 cm
- Quadtro Select 5 cm
- Contour Select
- Einkammer 5 cm
- Einkammer 10 cm
- Anderes _____

- zusätzlicher Ersatzbezug
- Bei Ausparung soll Bodenplatte bestehen bleiben: ja nein

Benötigte Kissengröße (Breite x Tiefe): _____

